


| LEGENDA PRÍSTROJOV | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| P.č. | Grafická značka | Označenie a popis prístroja |
| 01 | | ZÁSUVKA 230V/16A |
| 02 | | DVOJ ZÁSUVKA 230V/16A |
| 03 | | SPOJOVACIA KRABICA |
| 04 | | BEZPEČNOSTNÉ VYPÍNANIE |
| 05 | | SKRINKA PRE PC, TV A VIDEOVRÁTNIK |
| 06 | | ROZVODNICA/ROZVÁDZAČ |
| 07 | | KÁBEL CHKE-R-J 3x1,5 |
| 08 | | KÁBEL CHKE-R-J 3x2,5 |
| 09 | | KÁBEL CHKE-V-J 5x6 |
| 10 | | ZLÚČENIE VIACERÝCH KÁBLOV |

| LEGENDA MIESTNOSTÍ | |
|--------------------|------------------|
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI |
| 10A | UČEBŇA |
| 10B | UČEBŇA |
| 11A | KANCELÁRIA |
| 11B | KANCELÁRIA |
| 12A | KABINET |
| 13A | KABINET |
| 14 | UČEBŇA |
| 15 | ARCHIV |
| 16 | CHODBA |

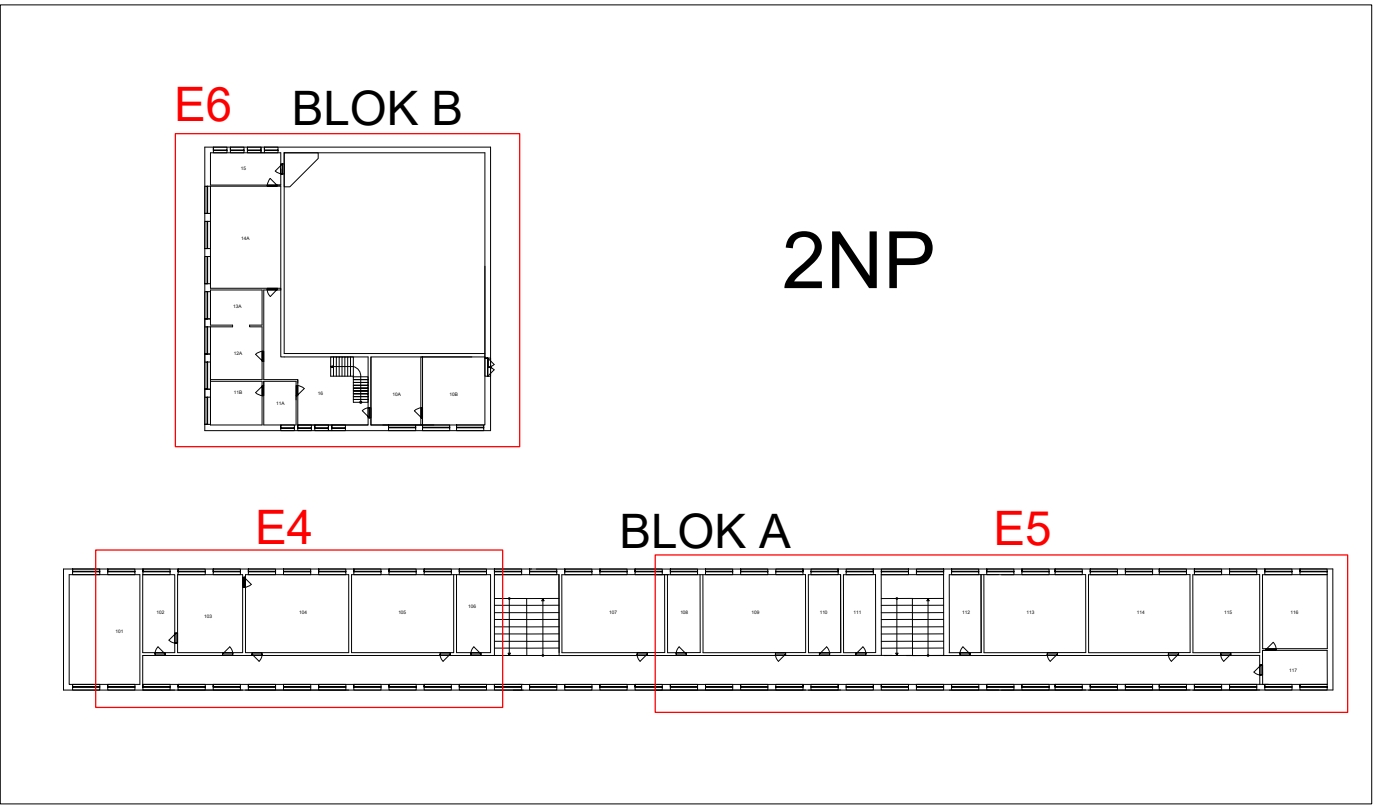

Napáťová sústava:
3+PEN(N+PE), AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím:
v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (0.411.2) – priloha A:
– izolovaním živých častí (A1)
– krytím (A2)
– dvojinnou ochranou prúdovými chráničmi (0.415.1)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
– samostatným odpojením napájania (0.411.3.2)
– použitím dvojité alebo zesilenej izolácie (0.412)
– pospojovaním (0.411.3.1.2)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Ing. Ľubomír Stránsky Priečna 2 900 81 Senkvice mobil: 0903/398625 | | | |
| INVESTOR | | | |
| GYMNÁZIUM L. Novomeského Tomášikova 2, 827 29 Bratislava | | | |
| AUTORI | | STUPEŇ | RP |
| HLAVNÝ ARCHITEKT | | DATUM | 11/2021 |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Ing. ĽUBOMÍR STRÁNSKY, Ing. MARTIN STRÁNSKY | FORMÁT | 8xA4 |
| PROFESIA | ELEKTRO | MERKA | 1:50 |
| NÁZOV AKOIE MIESTO STAVBY | Oprava a doplnenie elektroinštalácie Tomášikova 2, Bratislava 827 29 | | |
| OBSAH VÝKRESU | Pôdorys Blok B – 2NP – doplnenie zós. obvodov | VÝKRES ČÍSLO | E 6 |