



- základná izolácia živých častí - príloha A.1
- zábrany alebo kryty - príloha A.2
- prekážky a umiestnenie mimo dosahu - príloha B
- malým napätím SELV a PELV - čl.411.3.3 a čl.415

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl.411.3.2
- doplnková ochrana - čl.411.3.3 a čl.415

### POHĽAD BEZ DVERÍ



DRUH ROZVÁDZAČA : stabilný pre vnútornú inštaláciu  
TYP ROZVÁDZAČA : krytý na stene

Svorkovnica PE+N 2 x  
pre (3 x do 25) a (10 x do 10)

KONŠTRUKCIA : OCEP

PRÍSTUPNOSŤ : spredu chodba = 800 mm

ROZMERY : Z = 600 x 800 x 150 mm

KRYTIE : STN 33 0330 IP40

NOM. PRŮD : In = 40A


PRÍVODY A VÝVODY : H = zhora

FARBA : RAL 7035

OVLÁDACIE PRVKY : -

$P_i = 24,0 \text{ kW}$   
 $P_{ef} = 13,0 \text{ kW}$

AUTORI :				
ZOP:	ING. FRANTIŠEK BENKO			
VYPRACOVAL:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ			
SPOLUPRÁCA:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ			
INVESTOR:	JAZYKOVÁ ŠKOLA			
	PALISÁDY 38, 81106 BRATISLAVA			
MIESTO:	BRATISLAVA	FORMÁT	2 A4	
OKRES:	BRATISLAVA I.	DÁTUM	09/2021	
STAVBA :	ELOKOVANÉ PRACOVISO JAZYKOVEJ ŠKOLY PALISÁDY 38 VAZOVOVA 14, 81107 BRATISLAVA	STUPEŇ	PROJEKT	
		ČÍS. ZÁK.		
ČASŤ :	ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE – REKONŠTRUKCIA KOTOLNE	ČASŤ/OBJEKT		
PRÍLOHA :	ROZVÁDZAČ KOTOLNE Rk	MIERKA 1:50	SÚPR. Č.	Č.V. E-03

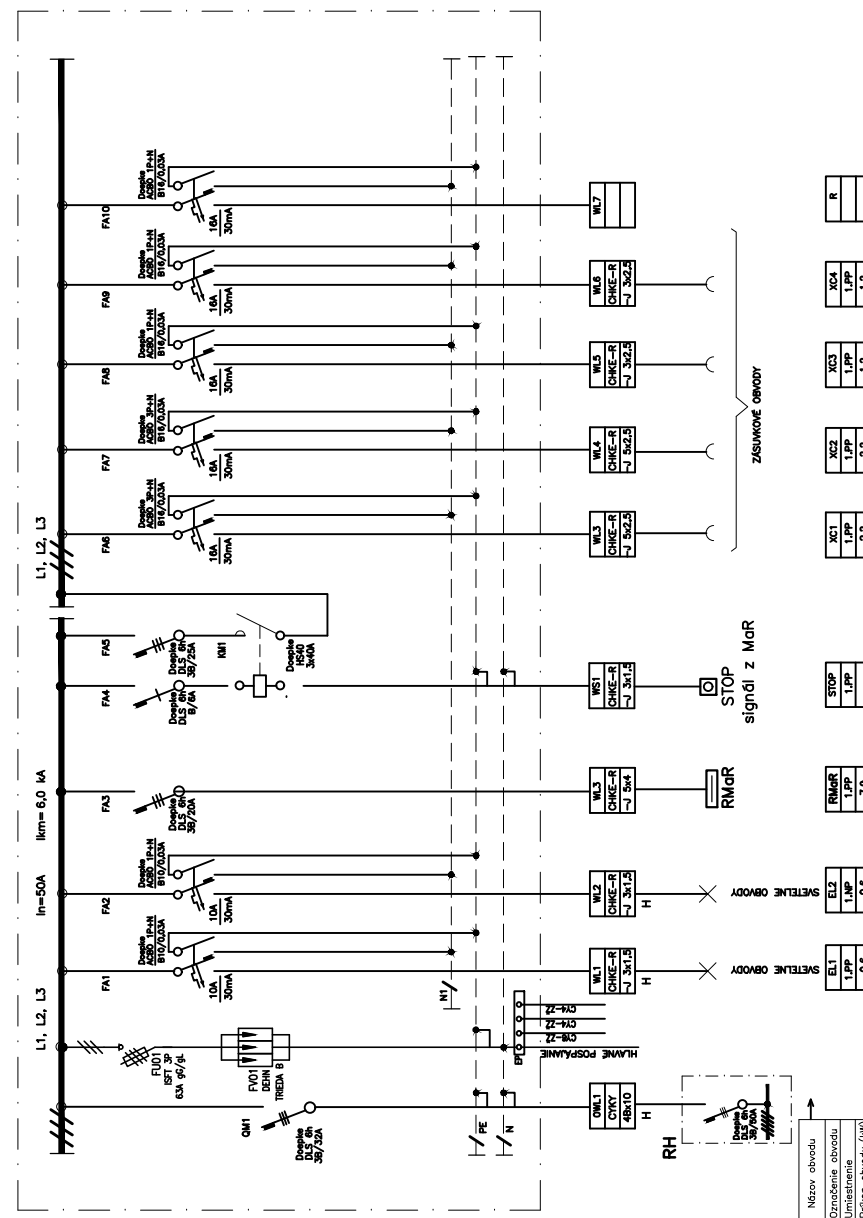

Index	Zmena	Meno	Podpis	Obsah: Rozvádzač Rk		číslo výkresu / listu rozv.
				Vypracoval: ING.F.BENKO	Názov listu: JEDNOPŮLOVÁ SCHÉMA	
				Zak. číslo:		E-03