


LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	NAZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	OSVETLENOSŤ [lx]	OSVETLENIE UGRm	Rg I.P.F.
01.01	KOTOLŇA	30,348	200	22	80

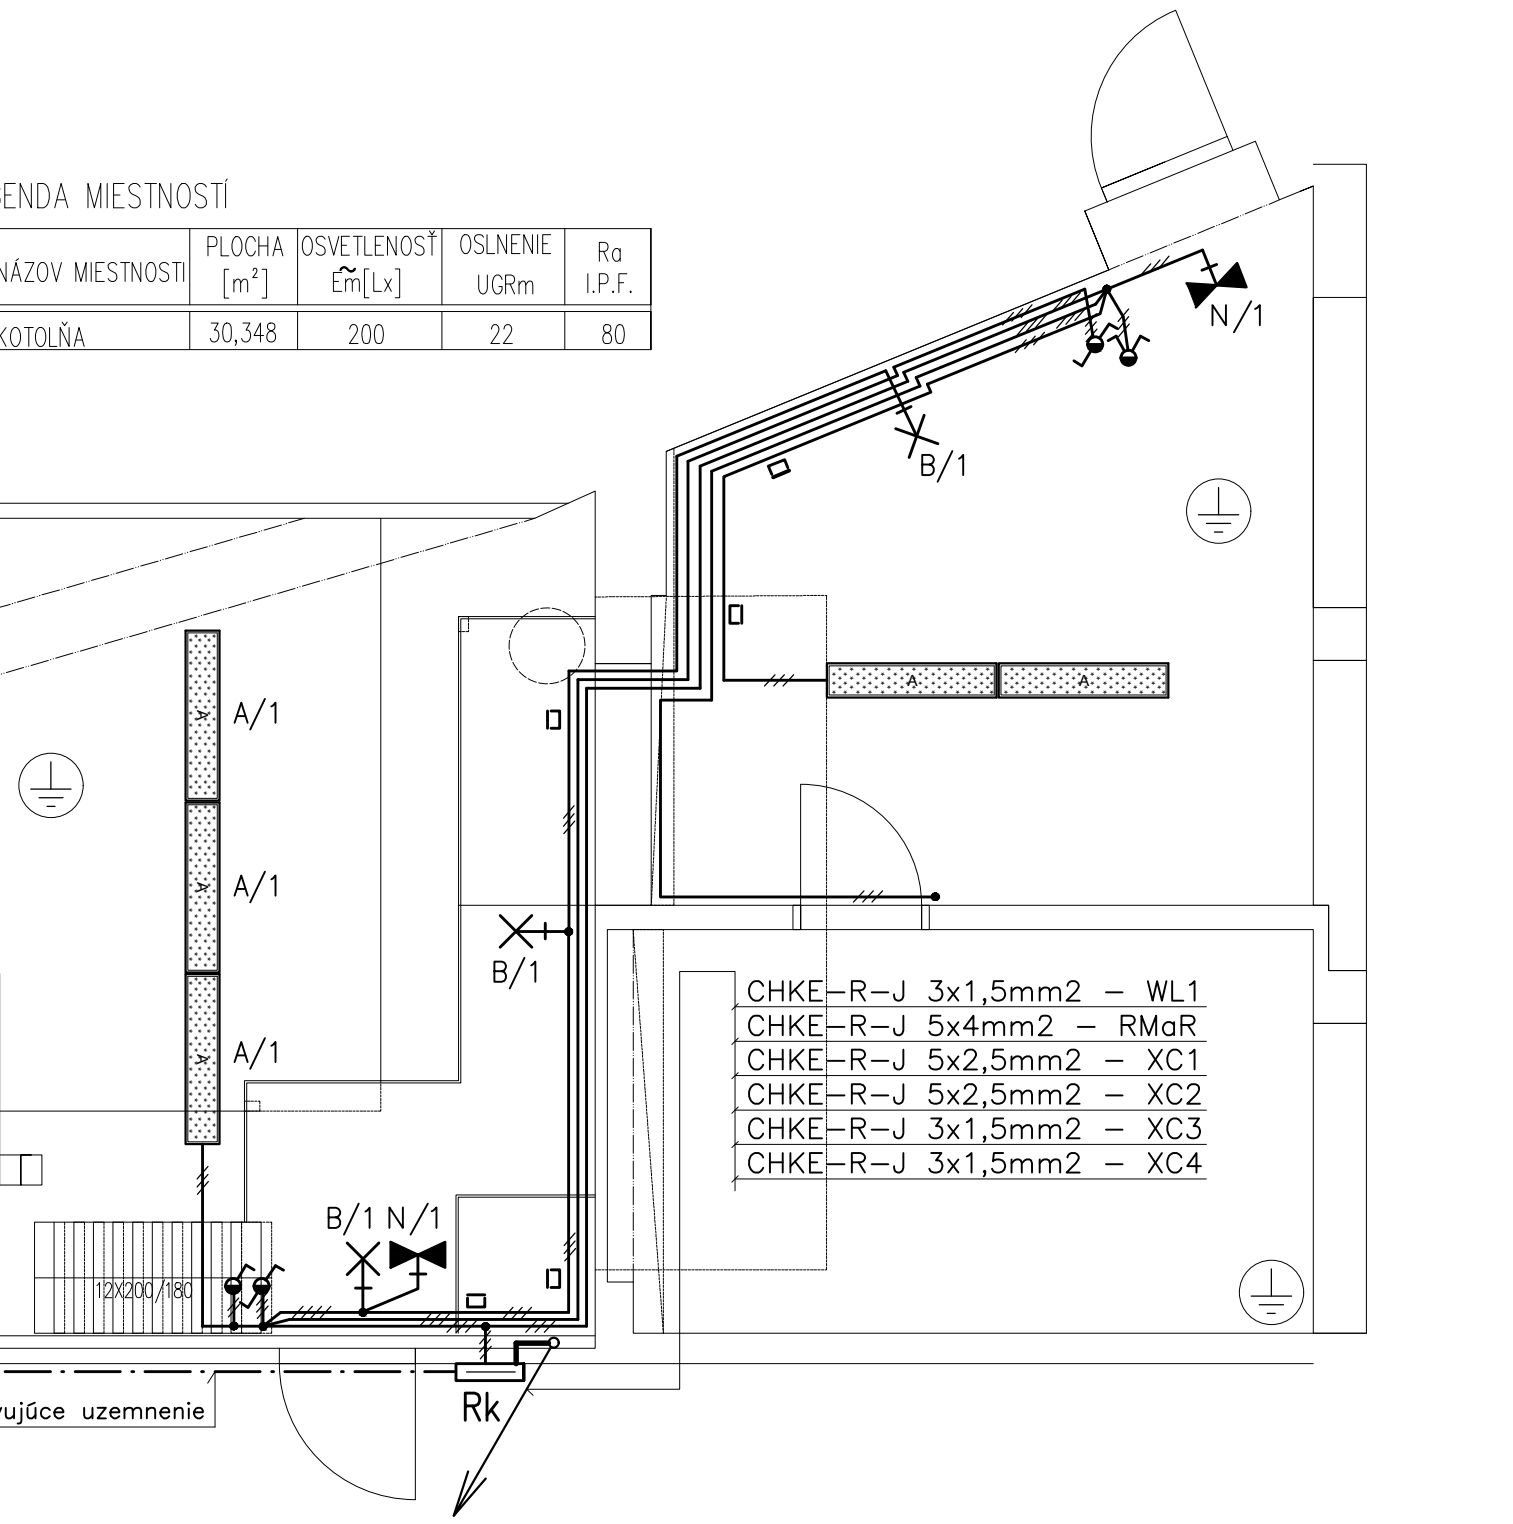

LEGENDA:

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP55
- PREPÍNAČ SÉRIOVÝ IP55
- PREPÍNAČ STRIEDAVÝ IP55
- ZÁSUVKA 230V/IP20
- ZÁSUVKA 230V/IP55
- TROJFÁZ. ZÁSUVKA 400V/16A, IP65
- EL. VÝVOD 230/400V/16A,IP44

- A - SVIETIDLO STROPNE - LED 45W - MODUS
- B - SVIETIDLO NASTENNE - LED 15W - MODUS
- Núdzové svetlo napájané z vlastnej batérie 1x 8W, EVG, IP41
- Central stop - slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru

V TAKTO OZNAČENÝCH MIESTNOSTIACH SA REALIZUJE DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE, VODIČ CY(z/zl)

Rozvodná sústava: 3+N+PE, str., 50Hz, 230/400V, TN-S

Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2019-03, čl.411.2:

- základná izolácia živých častí - príloha A.1
- zábrany alebo kryty - príloha A.2
- prekážky a umiestnenie mimo dosahu - príloha B

Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2019-03, čl.411.3:

- samostatné odpojenie pri poruche - čl.411.3.2
- doplnková ochrana - čl.411.3.3 a čl.415

AUTORI :			
ZOP:	ING. FRANTIŠEK BENKO		
VYPRACOVAL:	ING. ZOLTAN FARKAS		
ZSPOLUPRÁKA:	ING. ZOLTAN FARKAS		
INVESTOR:	JAZYKOVÁ ŠKOLA		
MIESTO:	PALISÁDY 38, 81106 BRATISLAVA	FORMAT	A4
OKRES:	BRATISLAVA I.	DATUM	09/2021
STAVBA :	ELOKOVANÉ PRACOVSKO JAZYKOVEJ ŠKOLY PALISÁDY 38	STUPEŇ	PROJEKT
	VAZOVOVA 14, 81107 BRATISLAVA	ŠÍS. ZAK.	
ČASŤ :	ELEKTRICKE INŠTALÁCIE - REKONŠTRUKCIA KOTOLNE	ČASŤ/OBJEKT	
PRÍLOHA :	PŮDORYS KOTOLNE - 1.NP	MIERKA	1:50
		SÚPR. Č.	Č.V. E-01